

RTSC. Stanislav Kala

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 016/36-024/2012

IČO: 13080997 DIČ: CZ6107180904

Živnostenský list č.j. ŽÚ-213-1900-96 ev.č.370100-30678-00

Klemov 288 Doubravice nad Svitavou PSČ 679 11

Mobil – 776 288 178 e-mail: stanislavkala@seznam.cz

## REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY



**Název a sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:** MISTRY MONT s.r.o.

Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 03845753 DIČ: CZ 03845753

**Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:\*\*)**

TeamIQ a.s. Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 22354255

**Název a sídlo a IČ, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které byla provedena revize spalinové cesty:-**

**Adresa kontrolovaného objektu:** MISTRY MONT s.r.o.

č.p. 2601, Pražská 1602/7 678 01 Blansko. Kontaktní osoba - Horákovský 725 994 983

Strana 1. ze tří.

## ZPRÁVA o revizi spalinové cesty



KALA 776 288 178

Číslo revizní zprávy: 018/2026

Datum vystavení revizní zprávy: 20. dubna 2026

Datum provedení revize spalinové cesty: 20. dubna 2026

Název, sídlo a IČ fyzické osoby: Stanislav Kala,  
Klemov 288, 679 11 Doubravice nad Svitavou IČ:13080997

Jméno a příjmení revizního technika spalinových cest, který revizi spalinové cesty provedl:  
Stanislav Kala

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: 016/36-024/2012

Název a sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: MISTRY MONT s.r.o.  
Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 03845753 DIČ: CZ 03845753

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:\*\*) TeamIQ a.s. Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 22354255

~~Název a sídlo a IČ, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které byla provedena revize spalinové cesty:~~

Adresa kontrolovaného objektu: MISTRY MONT s.r.o.

č.p. 2601, Pražská 1602/7 678 01 Blansko. Kontaktní osoba - Horákovský 725 994 983

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém (fasádní komín + pevný kouřovod). Plynový kotel UT. Spotřebič provedení C. Kotel ENBRA CD 100H v.2 je konstrukčně tvořen dvěma absolutně autonomními kotlovými jednotkami v kaskádě - každá o výkonu 5 – 49,9kW, výrobní číslo: EE1325245088.

Určení výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČO: DINAK S.A. Camino do Laranxo, 19, 36216, Vigo (SPAIN)

Prohlášení o vlastnostech systémového komínu, komponentů individuálního komínu nebo komínových vložek: Cpr: Dop-DW-001

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Žádné.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Žádné.

Termín odstranění nedostatků: Nebyl stanoven.

### ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~  
~~NEVYHOVUJE\*\*)~~

Nedílnou součástí této revizní zprávy o revizi spalinové cesty je technický protokol revize spalinové cesty.

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest:

\*)Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím (i). Nehodící škrtněte.

\*\*)Nehodící se škrtněte



## Technický protokol revize spalinové cesty

---

**A. Projektová dokumentace:** Žádná projektová dokumentace spalinové cesty nebyla zhotovena. Spalinová cesta je provedena podle návodu výrobce spotřebiče a technické zprávy.

**B. Popis stavby:** Jedná se o dvoupodlažní budovu s plochou střechou sloužící k podnikání. Místnost se spotřebičem je v přízemí.

**C. Spotřebič:** Spotřebič v provedení C. Kotel ENBRA CD 100H v.2 je konstrukčně tvořen dvěma absolutně autonomními kotlovými jednotkami v kaskádě - každá o výkonu 5 - 49,9kW. Obě jednotky jsou umístěny vedle sebe do jedné skříňe, vzájemně kaskádově propojené. Jednotky jsou vzájemně hydraulicky a plynově oddělené. Každá jednotka má svoji vlastní řídicí elektroniku a lze je provozovat samostatně, nebo společně v kaskádě.

**D. Popis kouřovodu:** Koncentrický vzducho-spalinový systém DINAK o průměru 160/250 mm. Sestava: adaptér s měřicími otvory - redukce, koleno 45°, koleno 45°, napojení na společný kouřovod, přímá část, díl s odvodem kondenzátu, koleno 90° s kontrolním otvorem, přímá část včetně prostupu obvodovou stěnou a napojení na fasádní komín..

**E. Popis komínu:** Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém - fasádní komín o vnitřním průměru 160 mm a opláštěním 250 mm, délka 8 m. Komín je upevněný zvenčí na obvodové stěně objektu. Kontrola spalinové cesty se provádí kontrolním otvorem, který je v místnosti se spotřebičem.

**F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty:** ASMO TECH s. r. o. Aleš Soldán Jednatel, Nám. Dr. Snětiny 2070/1 680 01 Boskovice Tel.: +420 608 133 807, IČ: 09735551 DIČ: CZ09735551

**G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 14471:** T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - LI - E - U0

**H. Umístění identifikačního štítku:** Identifikační štítek je umístěný na spotřebiči paliv.

**I. Výpočet spalinové cesty:** Viz návod výrobce spotřebiče – zhotovitel provedl výpočet.

**J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek:** Bezpečná vzdálenost je 30 mm od komína.

**K. Požární bezpečnost stavby:** Požární bezpečnost objektu není ohrožena od spalinové cesty. Veškeré spalné konstrukce jsou v dostatečné vzdálenosti od spalinové cesty.

**L. Bezpečnost práce:** Spalinová cesta je kontrolovatelná kontrolním otvorem v kouřovodu.

**M. Přívod vzduchu pro spalování:** Ke spotřebiči je zajištěný dostatečný přívod vzduchu potrubím – mezikružím kouřovodu.


**N. Odsávací el. ventilátory, digestoře:** Jedná se o uzavřený spotřebič.

**O. Zkouška těsnosti spalinové cesty:** Zkouškou bylo prokázáno, že spalinová cesta je těsná.

## P. Doplnující podklady, fotodokumentace, poznámky.


Objekt, ve kterém je instalovaná spalínová cesta:

Kouřovod:

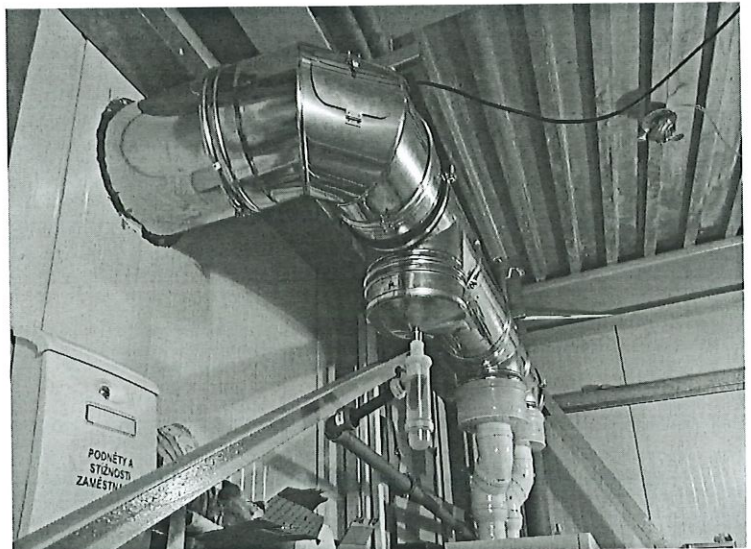

Spotřebič:

Štítek:

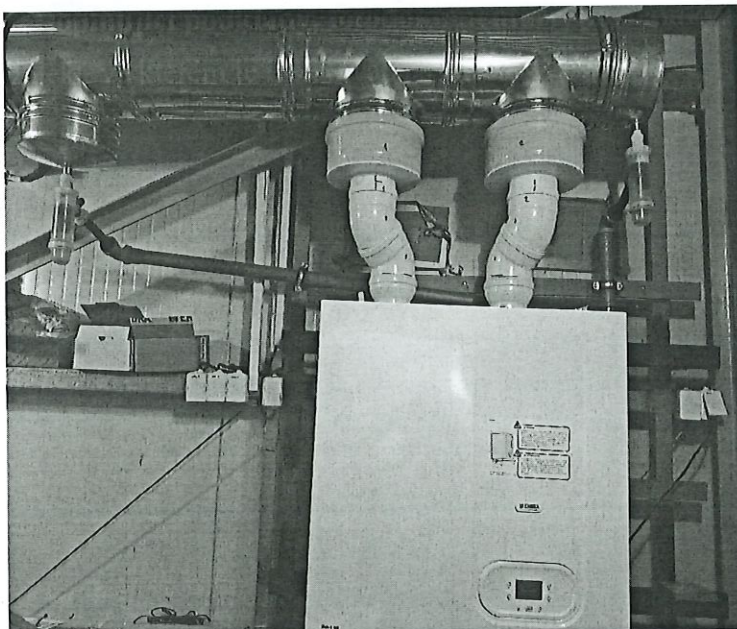

### Tabulka maximálních délek odkouření:

Údaje v tabulce jsou v ekvivalentních metrech.

| Kotel                        | Délka 2 x 80 | Souosé 60/100 | Souosé 80/125 |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| ENBRA CD 24H                 | 50           | 10            | 17            |
| ENBRA CD 28H                 | 40           | 6             | 15            |
| ENBRA CD 34H                 | 30           | 3             | 10            |
| ENBRA CD 24                  | 50           | 10            | 17            |
| ENBRA CD 28                  | 40           | 6             | 15            |
| ENBRA CD 34                  | 30           | 3             | 10            |
| ENBRA CD 24/Z20              | 50           | 10            | 17            |
| ENBRA CD 28/Z20              | 40           | 6             | 15            |
| ENBRA CD 34/Z20              | 30           | 3             | 10            |
| ENBRA CD 24/Z40S             | 50           | 10            | 17            |
| ENBRA CD 28/Z40S             | 40           | 6             | 15            |
| ENBRA CD 34/Z40S             | 30           | 3             | 10            |
| ENBRA CD 18HS                | 50           | 10            | 17            |
| ENBRA CD 25HS                | 40           | 6             | 15            |
| ENBRA CD 34HS                | 30           | 3             | 10            |
| ENBRA CD 50H                 | 50           | nelze         | 10            |
| ENBRA CD 75H (jednotka A/B)  | 50/50        | nelze/10      | 10/17         |
| ENBRA CD 100H (jednotka A/B) | 50/50        | nelze         | 10/10         |

Pozn.: Při výpočtu délek odkouření je nutno počítat s ekvivalentními ztrátami jednotlivých komponentů, jejichž hodnoty jsou uvedeny v návodech kotlů.

Vystavil: Stanislav Kala

vyrobce DINAK S.A.  
Camino do Laranco, 19, 36216, Vigo (SPAIN)

Prohlášení o vlastnostech číslo:

Cpr: Dop-DW-001

číslo odpovídající normy: 1856-1  
tepelná účinnost: 200  
účinná účinnost: P1  
účinnost odolnosti proti působení kondenzátu: W  
účinnost odolnosti proti korozi: V2  
vzdálenost od hořlavých materiálů: O30  
průměr / výška komínu: 160/250 mm výška 8 m

Identifikace montážní firmy: ASMO TECH s. r. o.  
Aleš Soudán Jednatel Nám. Dr. Štefánky 2070/1  
680 01 Boskovice Tel: +420 608 133 807  
IČ: 00735551 DIČ: CZ00735551

Datum instalace komínu: 2026

ŠTÍTEK NESMÍ BYT ZAKRYT NEBO ODSTRANĚN!

